



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: 303361317



N 323238

Antwerpen-Limburg
Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West -Vlaanderen
Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resi code:

13

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken: Immoeleno
Installatie: Handeman
Eigenaar of beheerder: J. Handeman
Naam, voornaam: Immoeleno
Naam, voornaam: Handeman
Adres: Jan Van Rysselwycklaan 260/1D Vorstelaan 9850 Vorstelaan
Ident. Kaart nr.:
Post nr. + Stad: 2020 Antwerpen
BTW nr.: BE0184027313
Tel.: / /

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)
Art 270, Art 271, Art 276, Art 276bis, Art 86, Art 87, Art 88, Art 271 bis, Art 278, Art 279, Wooneenheid, Huishoudelijke werkeenheden, Gemeenschappelijke delen, Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:
Gegevens verdeler: EAN, kWh meter nr. 27954936, meterstand dag 62411, nacht, Bescherming aansluiting (A): 020, 025, 032, 040, 050, 063, 080, 100
Gegevens installatie: Ontworpen voor UN: 230V, 3x230V, 3N400V, Maximale nominale stroom (A): 020, 025, 032, 040, 050, 063, 080, 100, Voedingsleiding hoofdbord: 3x10mm^2 - Type: V05
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 50mA / 300mA, Aantal borden: 2, Aantal eindstroombanen: 10

Metingen - testen - controles - verzegeling:
Rechtstreekse aanraking, Onrechtstreekse aanraking, Montage, Toestellen, Materieel, I>doorsnede, Schema's
Aardingsweerstand: 1.06 Ohm, Algemeen isolatieniveau: 12.6 M Ohm, Controle foutlus, Aardingscontinuïteit, Test diff.
Differentieelstroominrichting: was verzegeld, werd verzegeld, werd niet verzegeld, kan niet verzegeld worden


Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)
Inbreuken Nieuwe installatie: Nihil
Inbreuken Bestaande installatie: Nihil
Opmerkingen: Nihil
Visum DNB of aangestelde:

Besluit(en):
De nieuwe installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI.
De bestaande installatie voldoet / voldoet niet aan het AREI.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór 06/05/2014 (*) door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker:
Naam: Handeman, Agent nr.: 5089, Datum: 06/05/2014, Voor de directeur generaal: Handtekening

Bijlage(n): Situatieschema(s): 1, Eéndraadsschema(s): 1
Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

15 001 0 2 22

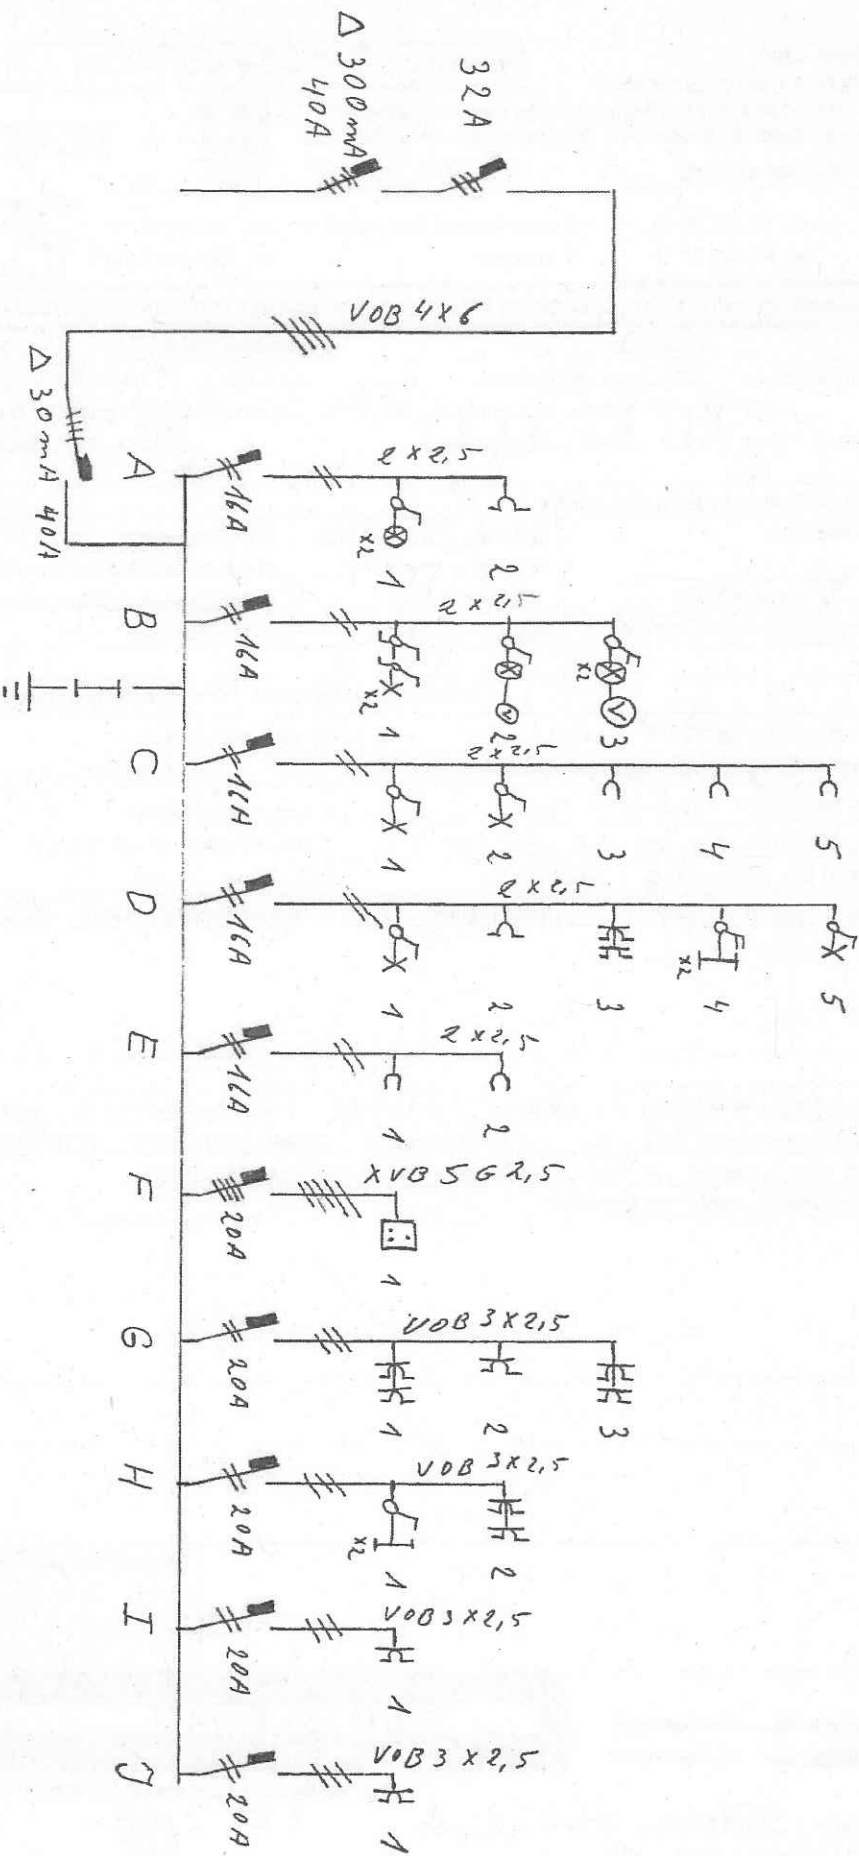

Bord Kelder

Bord Keuken

Harde man

Jah Van Ryswycklaan 260 1D

2020 Antwerpen

Vincotte

Heremans M.

5029

06/05/2014

